D.1.1.2.03 Půdorys 1.NP
1:50

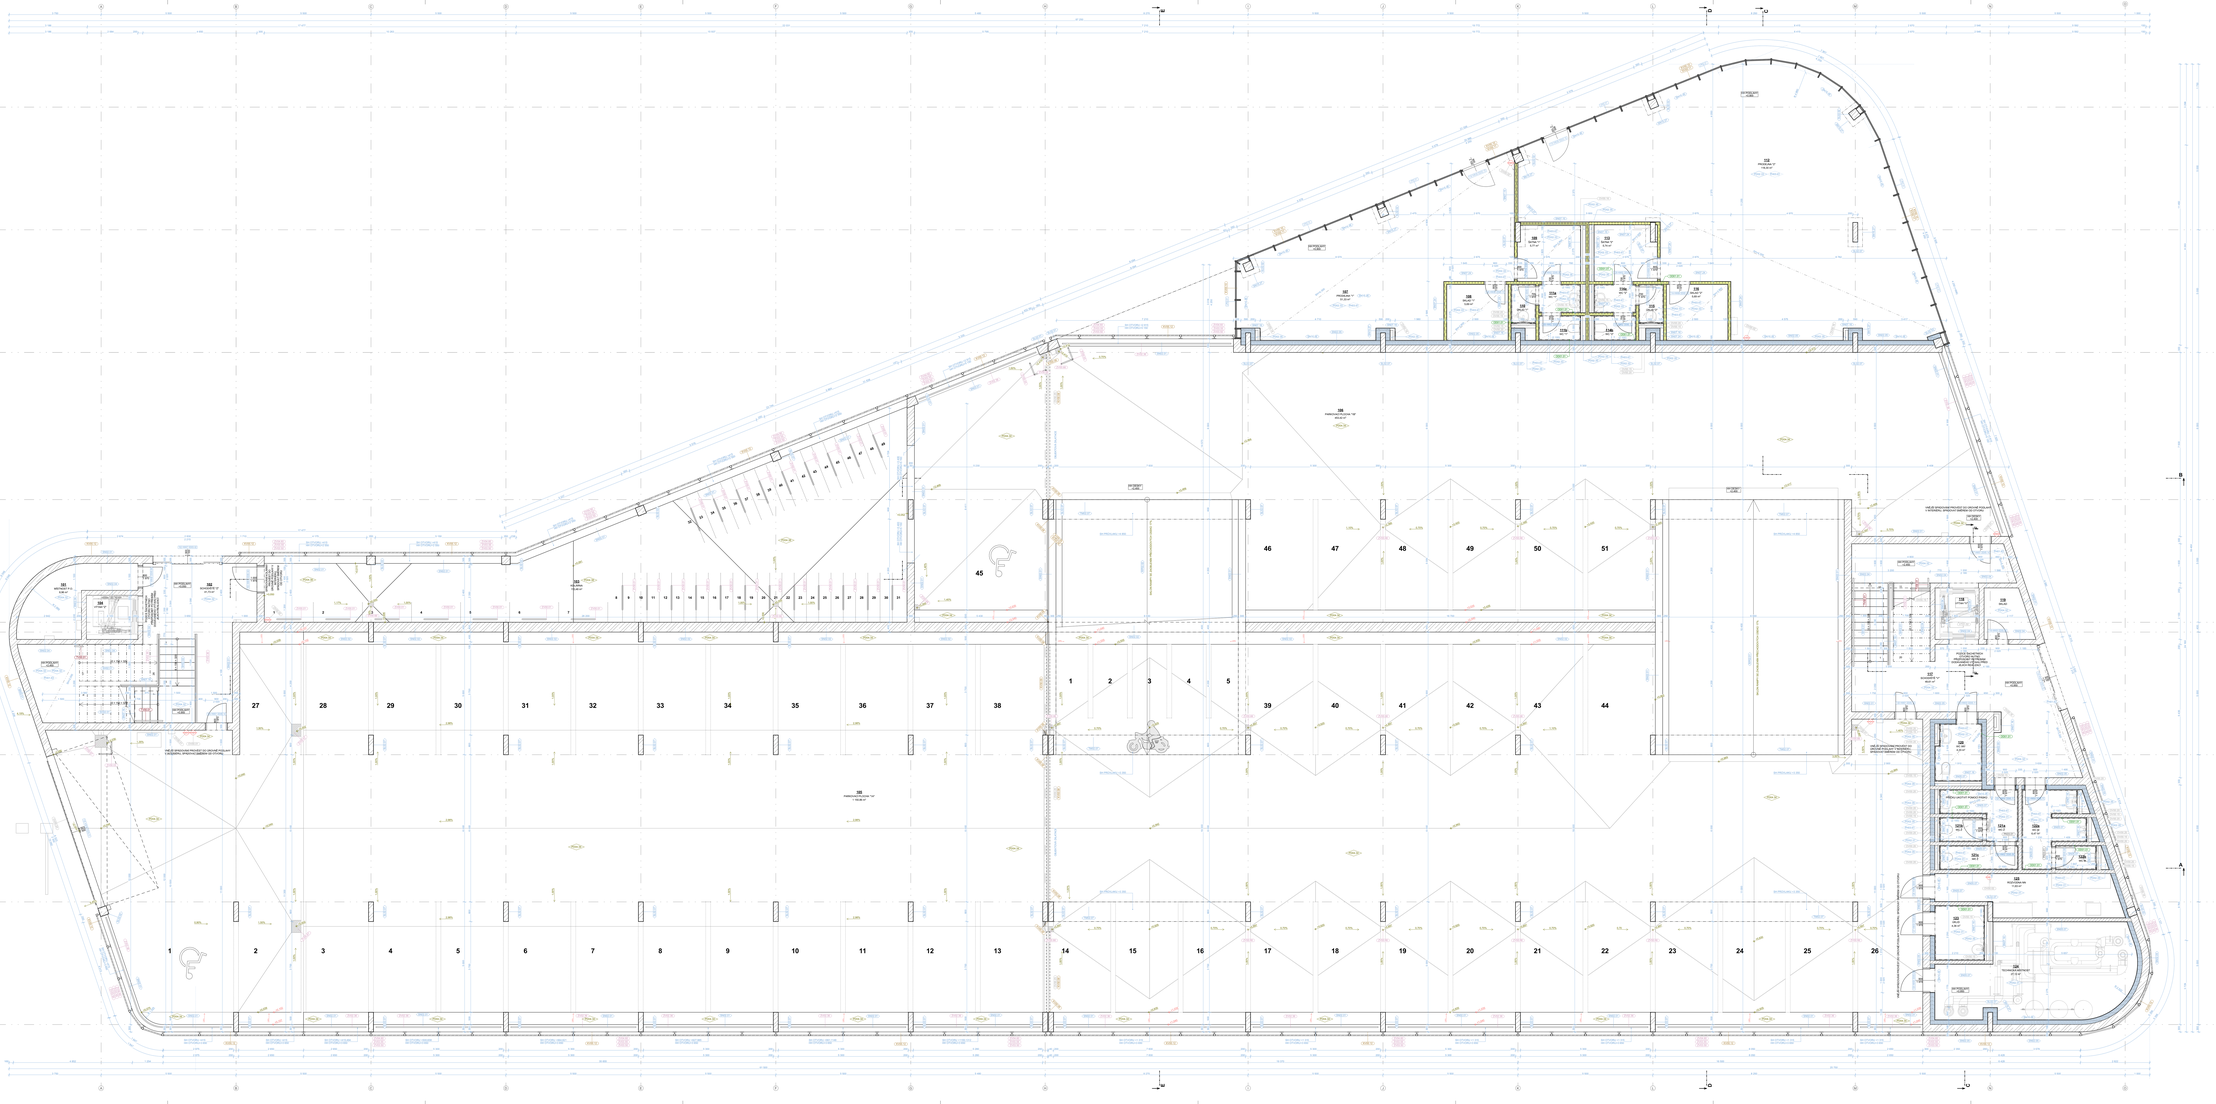

Legenda místností 1.NP

Č.	Název místnosti	Plocha podlahy	Svislá výška	Obvod	Podlaha - materiál	Typ podlahy	Nástěnná krytina - materiál	Povrch stěn	Povrch stropu
001	ZÁVĚTRATÍ 01.1	3,00	2,50	7,00	PO2-01	HBO	Epoxid	Protékací beton	Protékací beton
002	SCHODIŠTĚ 01	4,75 m²	2,65	9,17	PO2-01	HBO	Epoxid	Protékací beton	Protékací beton
003	VÝLEZNÍK	13,48	2,50	18,14	PO2-01	HBO	Epoxid	Protékací beton	Protékací beton
004	ZÁVĚTRATÍ 01.2	3,00	2,50	7,00	PO2-01	HBO	Epoxid	Protékací beton	Protékací beton
005	PARKOVACÍ PLOCHA "1B"	1.180,00	2,550	230,07	PO2-01	HBO	Epoxid	Železobetonová prefabr.	Protékací beton
006	PARKOVACÍ PLOCHA "1B"	400,00	2,750	120,000	PO2-01	HBO	HBO	Železobetonová prefabr.	Protékací beton
007	PŘÍJEZD "1B"	0,00	2,500	0,000	PO2-01	HBO	PO2-01	Vnitřní prefabrikáty	Cortaly
008	VÝJEZD "1B"	0,00	2,500	0,000	PO2-01	HBO	PO2-01	Vnitřní prefabrikáty	Cortaly
009	SKŘÍNI "1"	5,31	2,600	9,700	PO2-01	HBO	PO2-01	Vnitřní prefabrikáty	Cortaly
010	SKŘÍNI "2"	5,31	2,600	9,700	PO2-01	HBO	PO2-01	Vnitřní prefabrikáty	Sendvičový sklobeton
011	SKŘÍNI "3"	1,56	2,600	5,100	PO2-01	HBO	PO2-01	Vnitřní prefabrikáty	Sendvičový sklobeton
012	SKŘÍNI "4"	1,73	2,600	5,400	PO2-01	HBO	PO2-01	Vnitřní prefabrikáty	Sendvičový sklobeton
013	PŘÍSLUŠNÝ "1"	19,32	2,400	18,300	PO2-01	HBO	PO2-01	Cortaly	Zděných a betonů
014	PŘÍSLUŠNÝ "2"	19,32	2,400	18,300	PO2-01	HBO	PO2-01	Cortaly	Zděných a betonů
015	SKŘÍNI "5"	5,76	2,600	9,700	PO2-01	HBO	PO2-01	Vnitřní prefabrikáty	Sendvičový sklobeton
016	SKŘÍNI "6"	5,76	2,600	9,700	PO2-01	HBO	PO2-01	Vnitřní prefabrikáty	Sendvičový sklobeton
017	SKŘÍNI "7"	1,56	2,600	5,100	PO2-01	HBO	PO2-01	Vnitřní prefabrikáty	Sendvičový sklobeton
018	SKŘÍNI "8"	1,56	2,600	5,100	PO2-01	HBO	PO2-01	Vnitřní prefabrikáty	Sendvičový sklobeton
019	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	2,00	2,600	6,000	PO2-01	HBO	PO2-01	Vnitřní prefabrikáty	Sendvičový sklobeton
020	SCHODIŠTĚ "1"	4,87	2,600	8,200	PO2-01	HBO	Epoxid	Protékací beton	Protékací beton
021	VÝTAHY	3,75	2,150	7,900	HBO	HBO	HBO	Epoxid	HBO
022	VÝTAHY	3,75	2,150	7,900	HBO	HBO	HBO	Epoxid	Sendvičový SBKS
023	SKŘÍNI	1,71	2,600	5,200	PO2-01	PO2-01	PO2-01	Vnitřní prefabrikáty	Sendvičový sklobeton
024a	SKŘÍNI	1,71	2,600	5,200	PO2-01	PO2-01	PO2-01	Vnitřní prefabrikáty	Sendvičový sklobeton
024b	SKŘÍNI	1,71	2,600	5,200	PO2-01	PO2-01	PO2-01	Vnitřní prefabrikáty	Sendvičový sklobeton
025	SKŘÍNI	2,00	2,600	5,800	PO2-01	PO2-01	PO2-01	Vnitřní prefabrikáty	Sendvičový sklobeton
026	SKŘÍNI	2,00	2,600	5,800	PO2-01	PO2-01	PO2-01	Vnitřní prefabrikáty	Sendvičový sklobeton
027a	SKŘÍNI	2,00	2,600	5,800	PO2-01	PO2-01	PO2-01	Vnitřní prefabrikáty	Sendvičový sklobeton
027b	SKŘÍNI	2,00	2,600	5,800	PO2-01	PO2-01	PO2-01	Vnitřní prefabrikáty	Sendvičový sklobeton
028	SKŘÍNI	1,56	2,600	5,100	PO2-01	PO2-01	PO2-01	Vnitřní prefabrikáty	Sendvičový sklobeton
029	SKŘÍNI	1,56	2,600	5,100	PO2-01	PO2-01	PO2-01	Vnitřní prefabrikáty	Sendvičový sklobeton
030	SCHODIŠTĚ "1A"	2,87	2,600	6,200	PO2-01	HBO	Epoxid	Protékací beton	HBO
031	VÝTAHY	3,75	2,150	7,900	HBO	HBO	HBO	Epoxid	HBO
032	VÝTAHY	3,75	2,150	7,900	HBO	HBO	HBO	Epoxid	Sendvičový SBKS
033	SKŘÍNI	1,71	2,600	5,200	PO2-01	PO2-01	PO2-01	Vnitřní prefabrikáty	Sendvičový sklobeton
034a	SKŘÍNI	1,71	2,600	5,200	PO2-01	PO2-01	PO2-01	Vnitřní prefabrikáty	Sendvičový sklobeton
034b	SKŘÍNI	1,71	2,600	5,200	PO2-01	PO2-01	PO2-01	Vnitřní prefabrikáty	Sendvičový sklobeton
035	SKŘÍNI	2,00	2,600	5,800	PO2-01	PO2-01	PO2-01	Vnitřní prefabrikáty	Sendvičový sklobeton
036	SKŘÍNI	2,00	2,600	5,800	PO2-01	PO2-01	PO2-01	Vnitřní prefabrikáty	Sendvičový sklobeton
037a	SKŘÍNI	2,00	2,600	5,800	PO2-01	PO2-01	PO2-01	Vnitřní prefabrikáty	Sendvičový sklobeton
037b	SKŘÍNI	2,00	2,600	5,800	PO2-01	PO2-01	PO2-01	Vnitřní prefabrikáty	Sendvičový sklobeton
038	SKŘÍNI	1,56	2,600	5,100	PO2-01	PO2-01	PO2-01	Vnitřní prefabrikáty	Sendvičový sklobeton
039	SKŘÍNI	1,56	2,600	5,100	PO2-01	PO2-01	PO2-01	Vnitřní prefabrikáty	Sendvičový sklobeton
040	TECHNICKÁ MÍSTNOST	27,12	2,600	22,100	PO2-01	HBO	HBO	Epoxid	Sendvičový sklobeton
041	ÚKLIDOVÁ MA	11,42	2,600	14,417	PO2-01	HBO	HBO	Epoxid	Sendvičový sklobeton
		2.997,37 m²							



3D VIZÁNA 1NP - ZAPNUTÍ VI ROVIN



LEGENDA KÓTOVÁNÍ:

- ±0,000 m - ÚROVEŇ PŘÍLUŽOVÉ ŠPUNTI
- ±0,000 m - ÚROVEŇ PŘÍLUŽOVÉ ŠPUNTI
- ±0,000 m - ÚROVEŇ PŘÍLUŽOVÉ ŠPUNTI
- ±0,000 m - ÚROVEŇ PŘÍLUŽOVÉ ŠPUNTI
- ±0,000 m - ÚROVEŇ PŘÍLUŽOVÉ ŠPUNTI

LEGENDA ZNAČEK A KLASIFIKACÍ:

- ZÁVĚTRATÍ
- ZÁVLAČNÝ KŮL
- ZÁVLAČNÉ SKÍNĚ
- ZÁVLAČNÉ ŠPUNTY
- ZDIVO
- ŠUTR
- ŠTĚRKY
- ZEMNÍ PRÁCE
- KONSTRUKCE NEUTRÁLNÍ
- ZEMINA
- KAMEN
- LINEÁRNÍ DRENÁŽNÍ PLÁŠŤ
- BETON
- PŘÍLEŽ
- PŘÍLEŽ - ŠPUNT
- VTŘÍ
- ŽELEZOBETON PŘÍMÝ
- ŽELEZOBETON PŘÍMÝ
- TRUBNÍ PŘÍMÝ STŘEŠNÍ
- TRUBNÍ PŘÍMÝ
- ZÁLIV ASFALT. PÁS PŘÍMÝ
- ASFALT
- PŘÍMÝ
- POŽÁRNÍ SPRCHA
- POŽÁRNÍ SPRCHA
- POŽÁRNÍ

POZNÁMKA:

- PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ NA STAVBĚ JE NUTNÉ PŘEZKOUŠENÍ ÚDAJŮ U ZHOTOVITELE STAVBY
- PŘEDPOKLAD ŽELEZOBETONOVÉ ŠPUNTOVÉ STĚNY
- ŽELEZOBETONOVÉ ŠPUNTY JSOU NAVRŽENY JAKO PŘÍLEŽ. PŘEDPOKLAD ŽELEZOBETONOVÉ ŠPUNTY JE NUTNÉ NAVRHNOUT ZHOTOVITELEM STAVBY
- ZHOTOVITELEM STAVBY JE NUTNÉ PŘEZKOUŠET STABILITU VÝKOPU PŘI ZAHÁJENÍ ZEMNÍCH PRACÍ A PŘIPADNĚ NAVRHNOUT ZPŮSOB ZAJIŠTĚNÍ STAVBY
- PŘEDPOKLAD TRVALÉ ZÁVLAČNÉ ŠPUNTOVÉ STĚNY JE NAVRŽENO TAKTO: ŽELEZOBETONOVÉ ŠPUNTY JSOU NAVRŽENY JAKO PŘÍLEŽ. ŽELEZOBETONOVÉ ŠPUNTY JE NUTNÉ NAVRHNOUT ZHOTOVITELEM STAVBY
- ZHOTOVITELEM ZAHÁJENÍ ZEMNÍCH PRACÍ JE NUTNÉ ZAJISTIT STABILITU VÝKOPU
- V PŘÍPADĚ ZAJIŠTĚNÍ VÝKOPU ŽELEZOBETONOVÉ ŠPUNTY NEBO PŘÍLEŽ
- ZAJIŠTĚNÍ VÝKOPU JE NUTNÉ VEDENÍ DO ZAJIŠTĚNÍ PROVEDEN ZHOTOVITELEM STAVBY
- VEDENÍ VÝKOPU JE NUTNÉ VEDENÍ DO ZAJIŠTĚNÍ PROVEDEN ZHOTOVITELEM STAVBY
- VEDENÍ VÝKOPU JE NUTNÉ VEDENÍ DO ZAJIŠTĚNÍ PROVEDEN ZHOTOVITELEM STAVBY
- ZHOTOVITELEM STAVBY JE NUTNÉ VYŘÍDIT PŘEKOPY JE ZÁSADNĚ VE VEDOUCÍCH ZAJIŠTĚNÍ
- V PŘÍPADĚ ZAJIŠTĚNÍ VÝKOPU ŽELEZOBETONOVÉ ŠPUNTY NEBO PŘÍLEŽ
- VEDENÍ VÝKOPU JE NUTNÉ VEDENÍ DO ZAJIŠTĚNÍ PROVEDEN ZHOTOVITELEM STAVBY
- VEDENÍ VÝKOPU JE NUTNÉ VEDENÍ DO ZAJIŠTĚNÍ PROVEDEN ZHOTOVITELEM STAVBY
- VEDENÍ VÝKOPU JE NUTNÉ VEDENÍ DO ZAJIŠTĚNÍ PROVEDEN ZHOTOVITELEM STAVBY
- VEDENÍ VÝKOPU JE NUTNÉ VEDENÍ DO ZAJIŠTĚNÍ PROVEDEN ZHOTOVITELEM STAVBY
- VEDENÍ VÝKOPU JE NUTNÉ VEDENÍ DO ZAJIŠTĚNÍ PROVEDEN ZHOTOVITELEM STAVBY
- **NAVRŽENÍ ŽELEZOBETONOVÉ ŠPUNTOVÉ STĚNY JE NUTNÉ NAVRHNOUT ZHOTOVITELEM STAVBY PŘEDPOKLAD ŽELEZOBETONOVÉ ŠPUNTOVÉ STĚNY JE NAVRŽENO JAKO PŘÍLEŽ**

Legenda materiálů a ploch 1.NP

Náhled	Název materiálu
	Betonová konstrukce - betonové zdivo
	Betonové prvky
	Betonové zdivo
	Hrubá betonová ploška
	Horizontální betonové 1 - 100 mm
	Horizontální betonová zdivo
	Betonové zdivo
	Betonové tvárnice zdivo
	Cortaly
	Prefabrikáty SBK
	Přesypovacení deska podzemní
	Sendvičové
	Sendvičové betonové sklobeton
	Tepelná izolace XPS
	Tepelná izolace - betonové zdivo
	Tepelná izolace - betonové zdivo - zdivo
	Železobeton

Kraj Vysočina	Krajský úřad kraje Vysočina Žižkova 57 587 33 Jihlava
Zodpovědný projektant:	Nemocnice Třebíč a.s. Manderlikova 2 Třebíč, 674 01 IČO: 00842451
Zodpovědný projektant:	**Nemocnice Třebíč** a.s. Manderlikova 2 674 01 Třebíč IČO: 00842451
Autorský dozor:	Kraje, kg. Vysočina, okres Ing. arch. Ivana Řepová autorizovaná architekt ČKAIT 0000 1 0 0

Stupeň: D.1.1.2			
Název stavby: **ACHMANOVICKO-VÝAVEN Třebíč - Výtahová část**			
Název výkresu: **Půdorys 1.NP**			
datum vypracování: 01/2023	měřítko: 1:50	formát: 5G01	počet listů: 1
datum tisku:	číslo verze:	datum archivace: D.1.1.2.03	